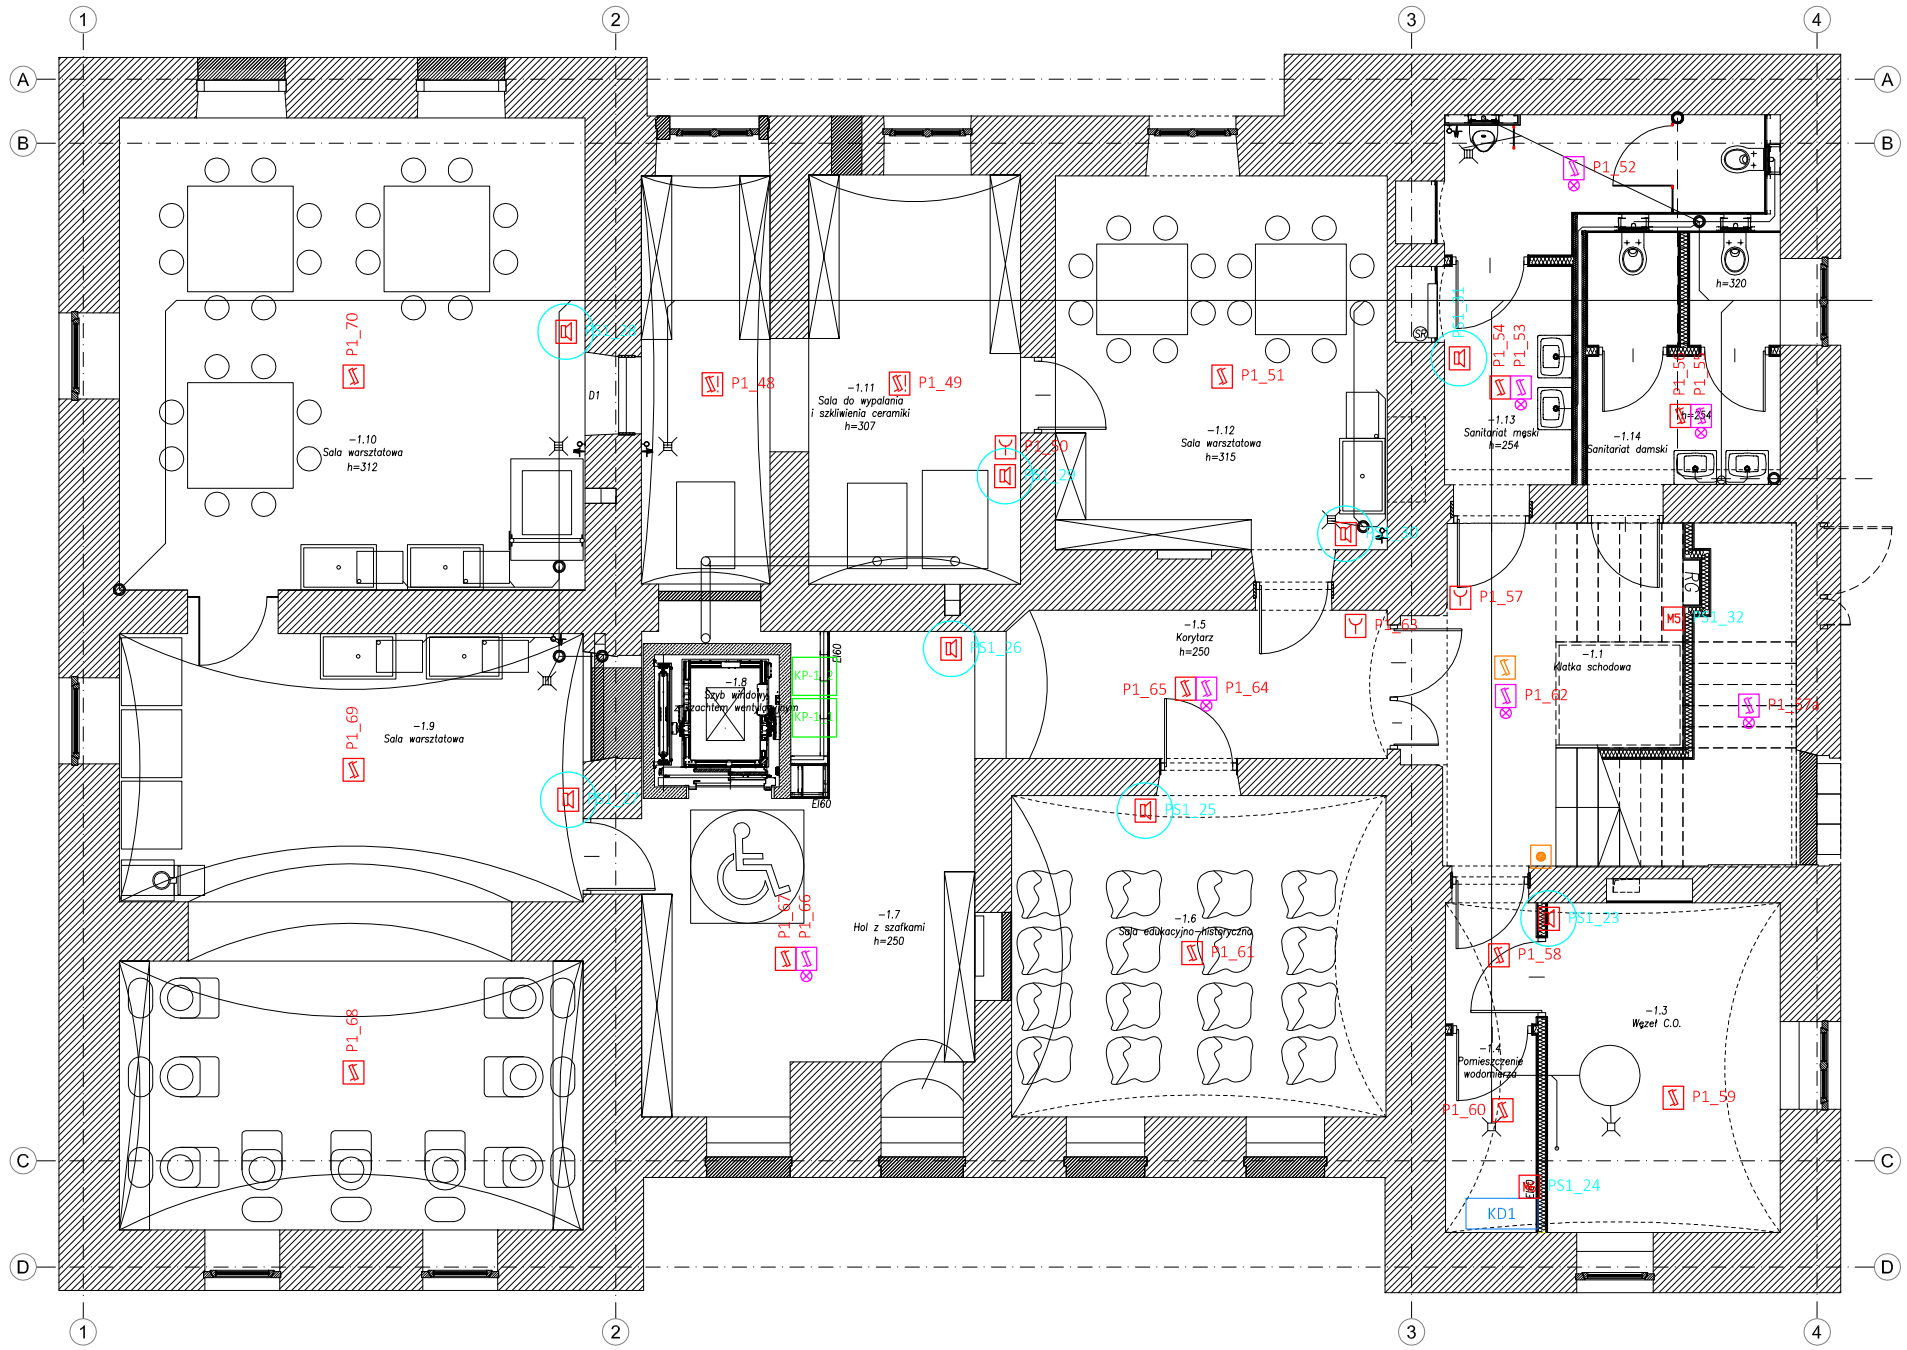

Piętro -1 (przyziemie)				
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wykończenie posadzki	Rodzaj powierzchni
-1.1	Klatka schodowa	22,26	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
-1.2	Korytarz	1,92	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
-1.3	Węzeł C.O.	13,43	Płytki ceramiczne	pow. usługowa
-1.4	Pomieszczenie wodomierza	3,13	Płytki ceramiczne	pow. usługowa
-1.5	Korytarz	10,54	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
-1.6	Sala edukacyjno-historyczna	21,04	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.7	Hol z szafkami	21,03	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
-1.8	Szyb windowy z szachtem wentylacyjnym	4,00	-	pow. usługowa
-1.9	Sala warsztatowa	46,92	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.10	Sala warsztatowa	38,47	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.11	Sala do wypalania i szkliwienia ceramiki	25,11	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.12	Sala warsztatowa	21,71	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.13	Sanitariat męski	11,13	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
-1.14	Sanitariat damski	7,52	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
Powierzchnia użytkowa		171,90		
Powierzchnia ruchu		55,75		
Powierzchnia usługowa		20,56		
Powierzchnia netto		248,21		

LEGENDA:

CSP	Centrala Sygnalizacji Pożarowej
WPC	Wyniesiony Panel Centrali
	Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym
	Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym + wskaźnik zadziałania - czujka montowana w przestrzeni międzysufitowej
	Czujka optyczno termiczna z podwojnym detektorem optycznym
ASD	Czujka zasysająca
	ROP BOSCH
	Sygnalizator adresowalny wew
M1	Moduł przekaźnikowy 8 wej, 1 wyj
M2	Moduł przekaźnikowy 8 wyj
M5	Moduł przekaźników wysokiego napięcia
M6	Moduł przekaźnikowy 1 wyj

COD..	Centrala oddymiania 1L2G
	Ręczny Przycisk Oddymiania
	Przycisk przewietrzania
	Czujka dymu
CP	Czujka pogodowa
Z-A	Zasilacz ppoż. Pulsar 3A28
Z-X	Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 5A + akumulatory 12V 2x17Ah
Z-Y	Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 10A + akumulatory 12V 2x40Ah
KP..	Klapa odcinająca (bytowa)
CW..	Sterownik centrali wentylacyjnej
KD..	Kontroler przejścia systemu KD

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
tel./fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muezum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra UPR. NR MAP/0315/POOE/13
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dzierwa UPR. NR BPP-Upr.336/82
Sporządził:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	RZUT PIWNIC - SSP

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
12.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-13

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.