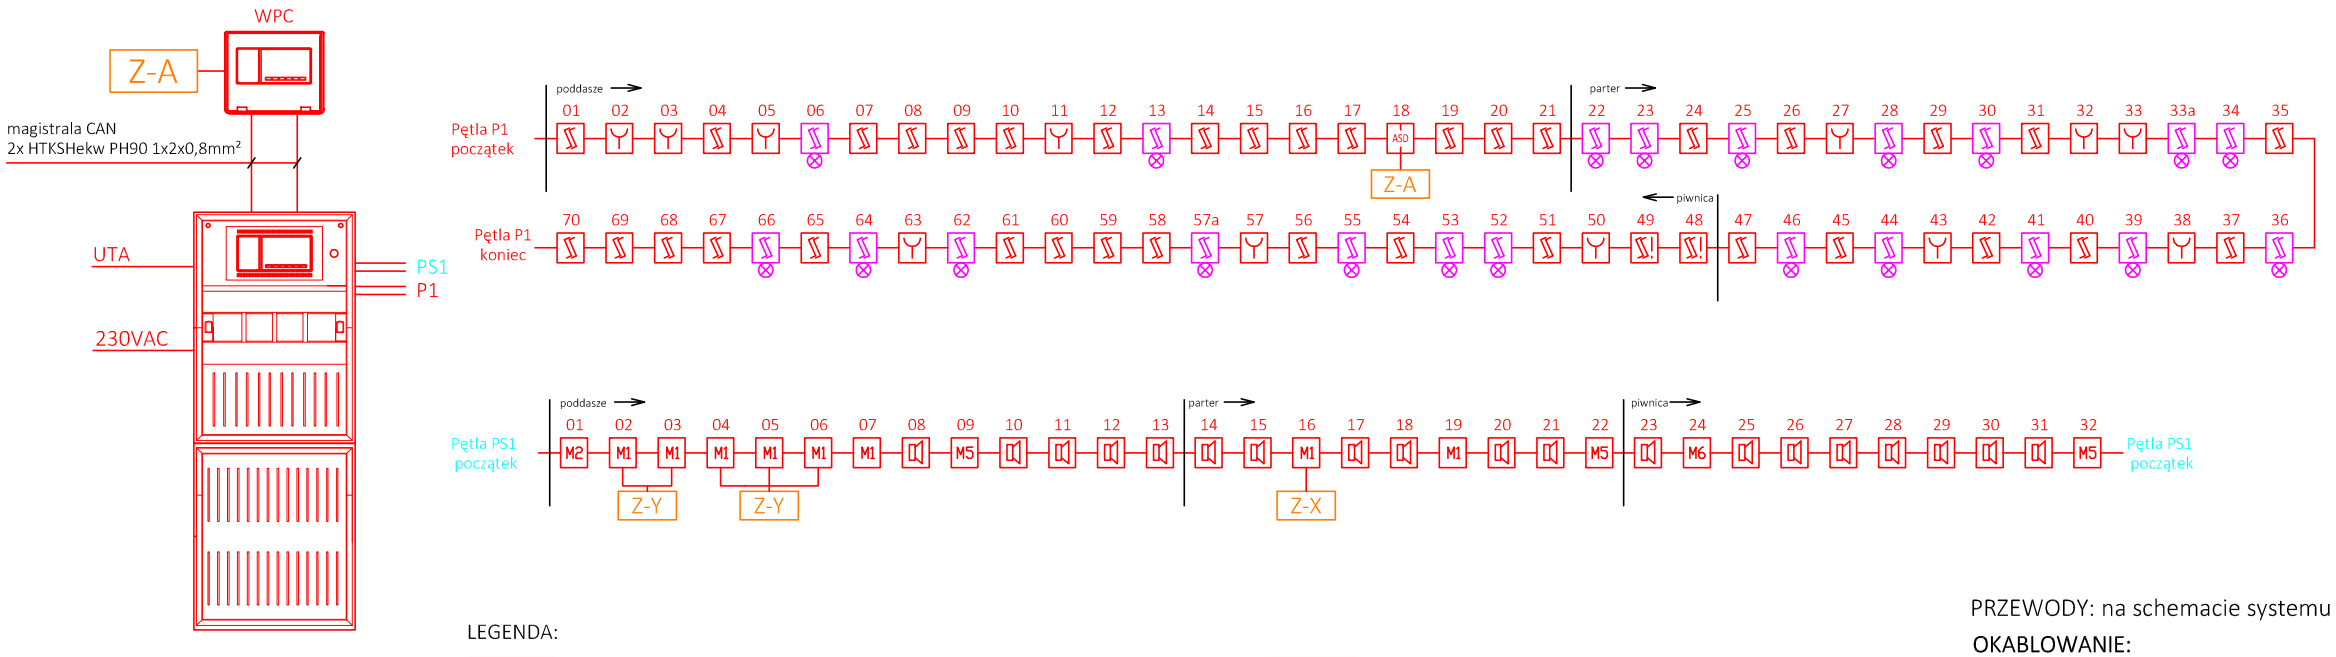


LEGENDA:

| | |
|---|---|
| CSP | Centrala Sygnalizacji Pożarowej |
| WPC | Wyniesiony Panel Centrali |
| | Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym |
| | Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym + wskaźnik zadziałania - czujka montowana w przestrzeni międzysufitowej |
| | Czujka optyczno termiczna z podwojnym detektorem optycznym |
| ASD | Czujka zasysająca |
| | ROP BOSCH |
| | Sygnalizator adresowalny wew |
| M1 | Moduł przekaźnikowy 8 wej, 1 wyj |
| M2 | Moduł przekaźnikowy 8 wyj |
| M5 | Moduł przekaźników wysokiego napięcia |
| M6 | Moduł przekaźnikowy 1 wyj |
| COD.. | Centrala oddymiania 1L2G |
| | Ręczny Przycisk Oddymiania |
| | Przycisk przewietrzania |
| | Czujka dymu |
| CP | Czujka pogodowa |
| Z-A | Zasilacz ppoż. Pulsar 3A28 |
| Z-X | Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 5A + akumulatory 12V 2x17Ah |
| Z-Y | Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 10A + akumulatory 12V 2x40Ah |
| KP.. | Klapa odcinająca (bytowa) |
| CW.. | Sterownik centrali wentylacyjnej |
| KD.. | Kontroler przejścia systemu KD |

PRZEWODY: na schemacie systemu SSP

OKABLOWANIE:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Przewód pętli dozorowych P..: | HTKSHekw 1x2x0,8mm² |
| 2. | Przewód pętli PS.. | HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm² |
| 3. | Przewody sterujące i zasilanie 24VDC: | HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm² |
| 4. | Przewód CSP-UTA: | HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm² |
| 5. | Przewód zasilania CSP: | HDGs 3x2,5mm² |
| 6. | Przewód zasilania zasilaczy ppoż: | HDGs 3x1,5mm² |
| 7. | Zasilanie klap KP: | N2XH-J 2x1,5mm² |
| 8. | Monitoring klap KP: | HTKSHekw 1x2x0,8mm² |

CZUJKA ZASYSAJĄCA: SZACHT WINDY - SCHEMAT POGLĄDOWY

Wyliczenia sporządzone zostały przy założeniu ze szyb nie przekracza wysokości 30m:

3 otwory (A,B,C) o szer:
- A: 4,2mm
- B: 4,2mm
- C: 4,4mm

Otwór A należy nawiercić max 30cm od sufitu szachtu.
Kolejne - w proporcjonalnych do siebie odstępach.

UWAGA:

1. Na końcu rurkę zakończyć zaślepką producenta
2. W zależności od dokładnego usytuowania czujki, długość rurki i otwory - należy jeszcze raz przeliczyć na etapie instalacji

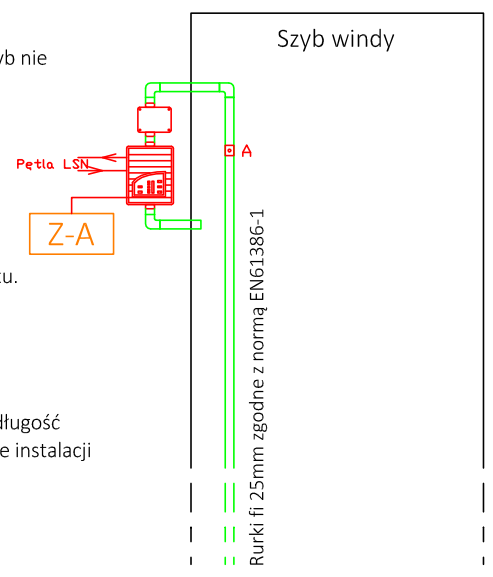


ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

| | |
|---|---|
| Temat: | Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muezum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu. |
| Inwestor: | Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11 |
| Adres: | ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2 |
| Projektant: | mgr inż. Rafał Góra<br>UPR. NR MAP/0315/POOE/13 |
| Sprawdzający: | inż. Wiesław Dzierwa<br>UPR. NR BPP-Upr.336/82 |
| Sporządził: | mgr inż. Mateusz Figa |
| Tytuł: | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP |

| Data: | Branża: | Faza: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|---|---|
| 12.2023 | ELEKTRYCZNA | PROJEKT WYKONAWCZY | - | E-38 |

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.